



Implanon (applicering af) Se også [video fra MSD ved Nexplanon](#)

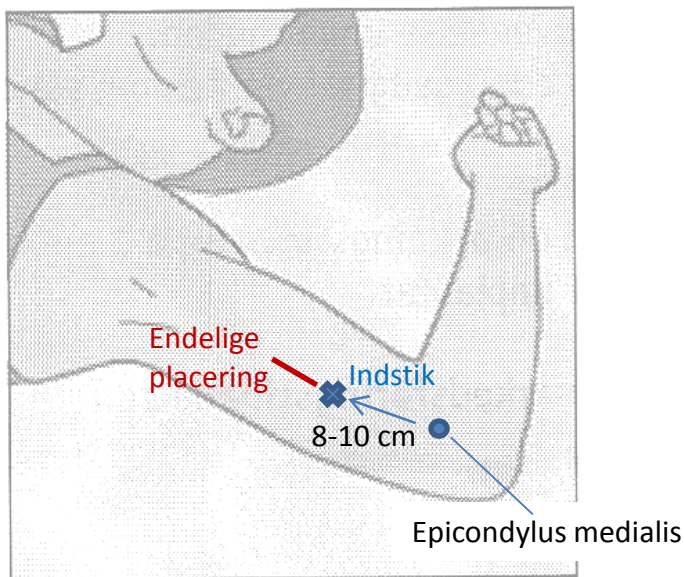

Kontraindikation:
Allergi for estonogestrel
DVT (ved disposition anbefales forsigtighed)
Leversygdom
Uforklarlig vag.blødning
Hormonfølsom cancer

Bivirkninger:
Vaginitis
Hovedpine
Akne
Brystspænding
Menoragi
Vægtøgning

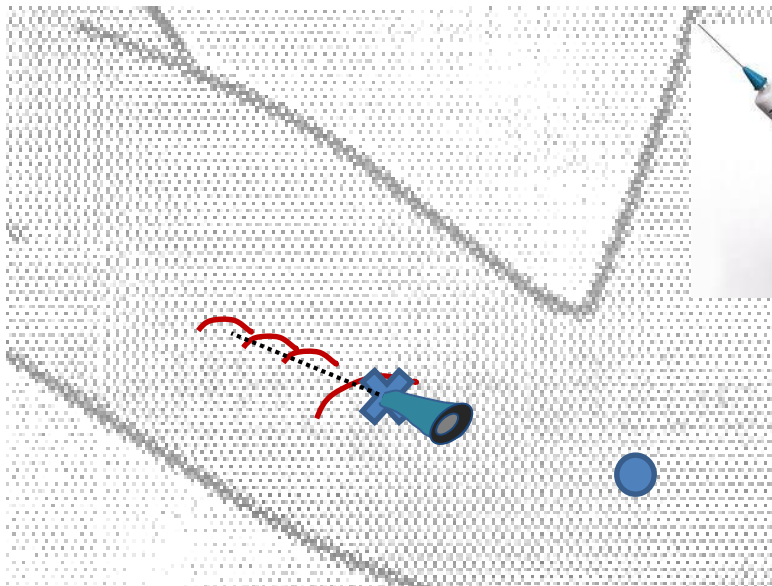

Af-jod området inden inj. s.c. 3-5 ml lokalanæstesi. Længden af nålen der anvendes sammen med Citanest Octap. sv.t. implantatets længde.



Lokalanæstesi anlægges umiddelbart under huden

1. ved indstikstedet og
2. langs området hvor Implanonen planlægges anlagt



Tag applikatoren ud af pakningen



Fjern plastikbeskyttelsen over nålen . Den sidder fast så vrid den let fra side til side, til den er løs.



Puncture the skin with the tip of the needle angled at less than 30°

Perforer huden med højst 30 grader ift. huden



Lower the applicator to a horizontal position. While lifting the skin with the tip of the needle, slide the needle to its full length

Ret nu nålens retning, så den følger hudens overflade. Mens man fører nålen helt i bund, er det nyttigt samtidig at løfte lidt op i applikator og hud (så man er sikker på at holde sig højt i subcutis).



Hele nålen skal føres ind under huden.



While keeping the applicator in the same position and the needle inserted to its full length, unlock the purple slider by pushing it slightly down

Hold den grå applikator fast medens du fører det blå håndtag ned og tilbage



De blå håndtag skal helt tilbage, før du fjerner applikatoren.
Huden kan "hænge" lidt i applikatoren, så den skal vristes forsigtigt af



Implanonen er ikke synlig, men skal kunne føles under huden.



Anlæg plaster og en lidt stram forbindelse.
Sidstnævnte fjernes efter 4-6 timer.

Udarb. Af Lars Krag Møller, 2013
Godkendt af afdelingens læger